





Charge générée par type de collecte (équivalent population EH)

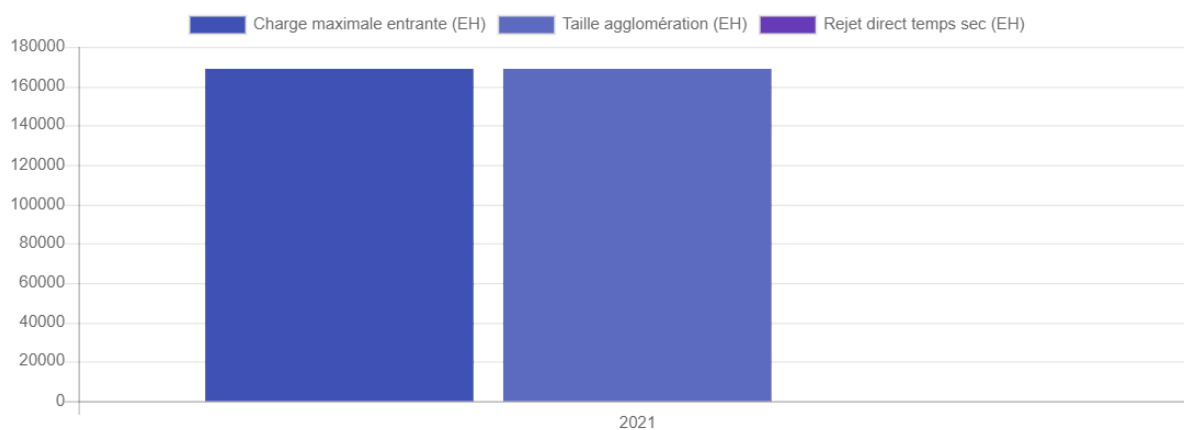

Historique de la charge générée par type de collecte (en EH)

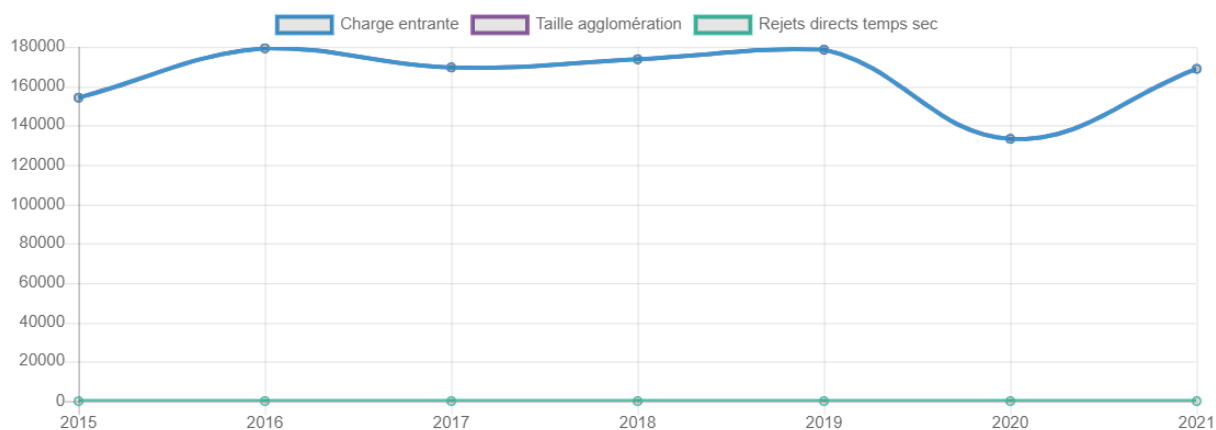

📌 Données Clés 2021

Station de BESANCON - PORT-DOUVOT

Charge maximale en entrée :

169 011 EH

Capacité nominale : 188 333 EH

Débit arrivant à la station

Valeur moyenne : 42 743 m3/j

Percentile95 : 94 200 m3/j

Débit de référence retenu :

94 200 m3/j

Production de boues : 2 034 TMS/an

Résultats des conformités


Conformité équipement : oui

Conformité performance : oui

Conformité relative au rejet approprié au milieu récepteur (agglomération de moins de 2 000 EH): sans objet



Destination des boues (Tms) en 2021

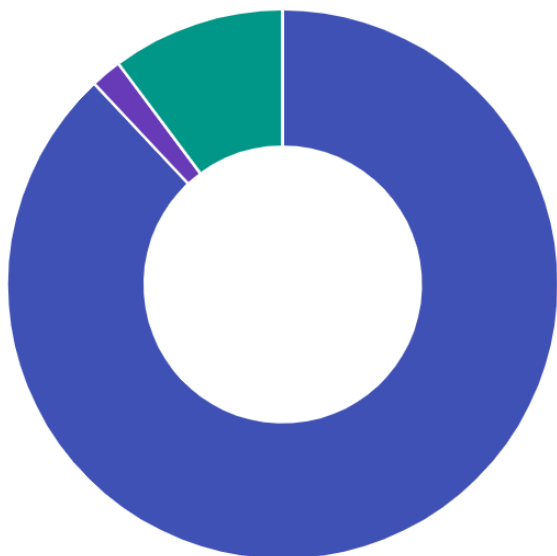


Historique des conformités par paramètre

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DBO5	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

DCO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
NGL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PT	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RAMR							

Choisir une année

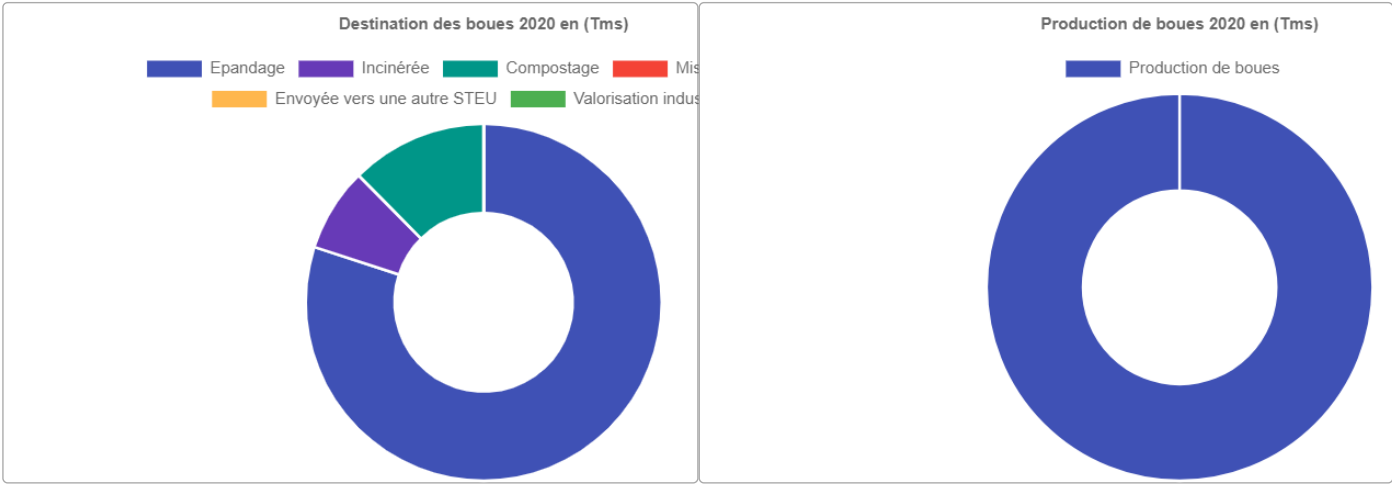

STATION DE BESANCON - PORT-DOUVOT

Données descriptives du système d'assainissement

Station de BESANCON - PORT-DOUVOT	
Lieu d'implantation	Besançon
Maitre d'ouvrage	GRAND BESANCON METROPOLE
Capacité nominale	188333 EH
Tranche	[100 000 ; ... [EH
Nature	Urbain
Service instructeur	SPE 25

Agence de l'eau

RHONE-MEDITERRANEE

Code sandre de l'ouvrage

060925056002

Date de mise en service

1994-12-31

Manuel d'autosurveillance validé

Non

Traitement requis par l'arrêté national du 21/07/2015

- Traitement secondaire
- Dénitrification plus poussée
- Déphosphatation plus poussée

Filières de traitement principales

- File Eau
 - Boue activée aération prolongée (très faible charge)
- File Boue
 - Digestion anaerobie mesophile

Agglomération de BESANCON

Lieu d'implantation

Besançon

Nom de l'agglomération

BESANCON

Tranche d'obligation

[100 000 ; ... [EH

Somme des charges entrantes

169011
EH

Somme des capacités nominales

188333
EH

Code sandre de l'agglomération

060000125056

Les stations de traitement des eaux usées de l'agglomération de BESANCON

◦ BESANCON - PORT-DOUVOT

▼ RESPECT DE LA REGLEMENTATION NATIONALE

▼ MILIEU RECEPTEUR