



- NOTES:
- CE DESIGN SUPPOSE QUE LES DIFFERENTES ZONES SERONT TERRASSEES ET PREPAREES POUR REpondre A TOUTES LES TOLERANCES DES OMBRIERES PROPOSEES.
 - EUROCODE VENT ZONE 2, NEIGE ZONE A1, ALTITUDE 101m
 - CATEGORIE DE CORROSION: C3 maximum
 - N'EST CONSIDERE AUCUN OMBRAGE D'ARBRES OU DE BATIMENTS EXISTANTS


SPECIFICATIONS DE LA CENTRALE:

1 465,51 kWc $\approx$ 1 365 kVA (à 50°C)
3 369 MODULES HAUT REND. (435W) 1.5kV
14/15 MODULES/BRANCHE, 231 BRANCHES
3 OMBRIERES CARPORT 10° & 4 OMBRIERES FLAT 15°
13 ONDULEURS
1 POSTE TRANSFORMATEUR 1 500 kVA
DC/AC = 0,97

AZIMUTH: 3,5° Ouest / 0° Sud




LOCALISATION:
LATITUDE, LONGITUDE:
47.804057°N, 3.552337°E

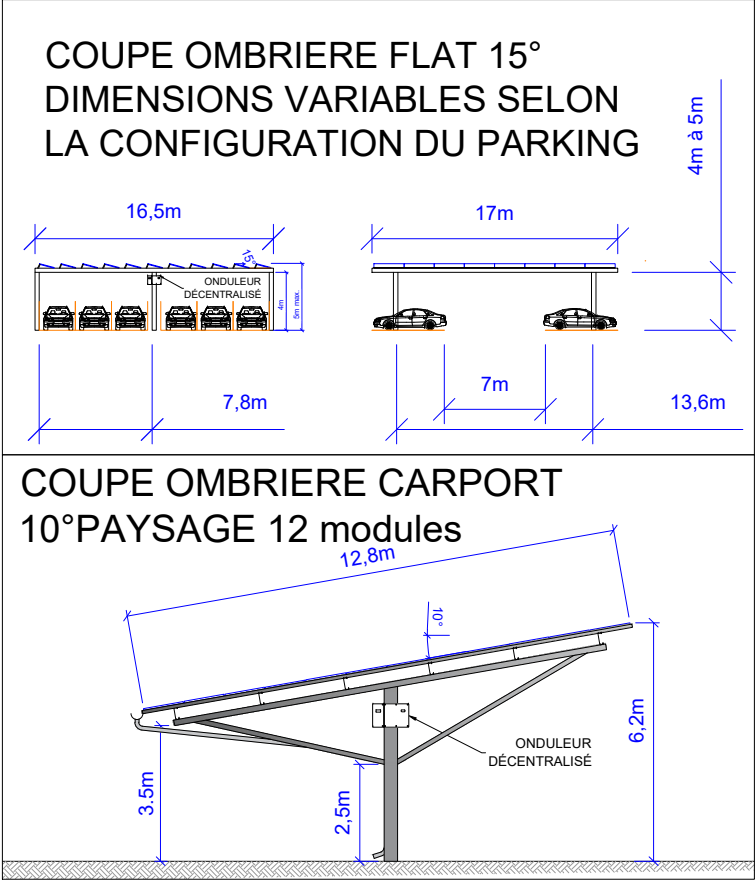

2 VUE OMBRIERE TYP

ECHELLE NC

NOTE: LA PUISSANCE ET LE NOMBRE DE MODULES, TYPE ET AGENCEMENT, SONT SUJET A CHANGEMENT APRES VERIFICATION DES CONDITIONS REELLES ET FUTURES DU SITE.

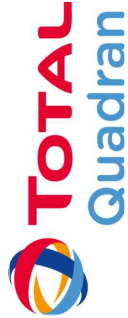

PRÉLIMINAIRE
NON VALIDE
POUR
CONSTRUCTION

CENTRALE SOLAIRE AMI AUXERRE
GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE

89000 AUXERRE

OMBRIERES DE PARKING CARPORT 10° & FLAT 15°
IMPLANTATION GENERALE

REVISIONS		DATE	DP	CP	BG	ML
DESCRIPTION		25-10-18				
REV	A					

FORMAT

A3

FOLIO

AL